

Tine Cencič
Vogrsko 61b
5293 Volčja Draga

OBČINA RENČE - VOGRSKO			
prejeto 21 -05- 2022			
org.en.	stevila	pril.	vred.
Bč	00703-7/2022	-2	

Datum: 19.6.2022

Občina Ranče - Vogrsko
Bukovica 43
5293 Volčja Draga

Zadeva: Problematika o prekinitvah dobave vodovodne vode v Brjah na Vogrskem

Pozdravljeni,

v poletnih mesecih ima več hiš na Vogrskem problem z dobavo vodovodne vode. V večernem času je poraba vode največja pride do zmanjšanja tlaka v sistemu in posledično tudi do prekinitve oskrbe s pitno vodo.

Prosim za implementacijo tehnične rešitve, ki bi omogočala minimalen tlak v omrežju 1,5 bar, ki je tudi definiran v 23. členu pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov.

S spoštovanjem

Tine Cencič

Priloge:

- Priloga 1: Podpis prebivalcev Brji, ki imajo prekinitve dobave
- Priloga 2: Meritev tlaka na hišnem priključku z merilni mestom
- Priloga 3: Video prekinitve dobave vode (po e-pošti)

Dostavljeno:

- Občina Renče- Vogrsko
- Vodovodi Nova Gorica
- Vsi podpisniki

Priloga 1:

Zadeva: Obvestilo o zmanjševanju in prekinitvah vodnega natoka vodovodne vode do stanovanjskih hiš


V predelu Vogrskega prihaja do zmanjševanja in dolgotrajnejših prekinitvah vodnega dotoka vodovodne vode.

Zap.št	Ime in priimek	Lokacija bivanja	podpis
1	TINE CENCIČ	VOGRSKO 61b	
2	NINA BLAVIN CENCIČ	VOGRSKO 61b	
3	ZALA CENCIC	VOGRSKU 61D	
4	ZORRO ČEŠ	VOGRSKO 61	
5	IVANKA ČEŠ	VOGLLO 01	
6.	MAJA JUSTULIN	VOGRSKO 39B	
7.	Vanesa	Vončina	
8.	MEGI VONČINA	VOGRSKO 39B	
9.	ROBERT VONČINA	-11-	
10.	TATJANA VONČINA	VOGRSKO 39b	
11.	MILAN VONČINA	-11-	
12.	PETER VONČINA	-11-	
13.	JANA KOGOS	VOGRSKO 39	
14.	JAN KOGOS	-11-	
15.	KLAVDIS KOGOS	-11-	
16.	JAKA KOGOD	-11-	
17	MARIJA ZAVADLA	"	
18	BOLENIK MIHEVC	VOGRSKO 38A	
19	ZORNA OLGA	Vogrsko 38	
20	Mihue Bragica	Vogrsko 38A	
21	ZORNA GRAYA	Vogrsko 38	
22	ZORNA BERNARDELA	Vogrsko 38	
23	ZORNA SARA	Vogrsko 38	
24	ZORNA NELE	Vogrsko 3P	
25	GORAN DRAGA	VOGRSKO 38	
26	ZGAVC PRIMOŽ	VOGRSKO 39A	
27	ZGAVC FRANKA	VOGRSKO 39A	
28	MARTINA CEJFRAMN)	VOGRSKO 61	

Priloga 2:



Slika 1: meritev tlaka prikazuje padec do tlaka 0,6bar. Višinska razlika do vodnih porabnikov ca. 6m in izgube do vodnih porabnikov niso upoštevane

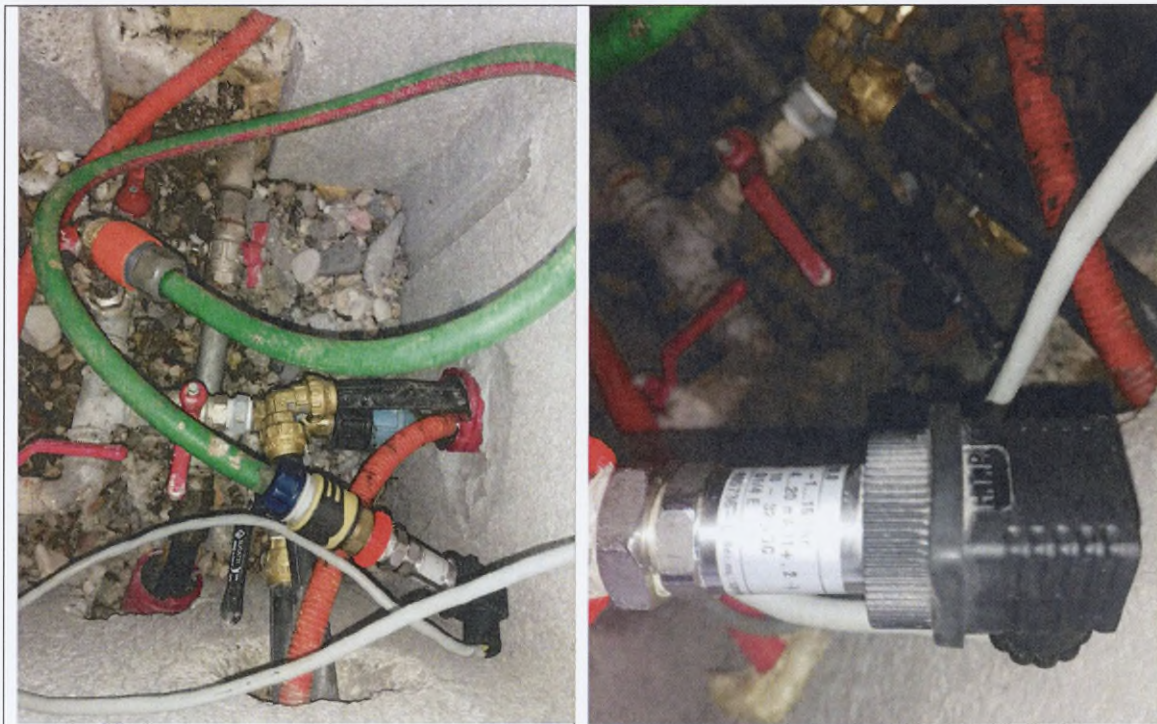

Lokacija merjenja: vodovodni jašek na lokaciji Vogrsko 61b.

Zajem podatkov se je vršil s tlačnim pretvornikom s frekvenco 1Hz (1 vzorec na sekundo). Za zajem podatkov je bila uporabljena oprema podjetja National Instruments.

Podatki uporabljenega tlačnega pretvornika:

Proizvajalec	ADZ Nagano
Oznaka merilnika	SML -10
Merilno območje	-1 do 15 bar
Izhod	4-20mA
Napajanje	10- 30V DC
Linearnost	0,5%

Slika 2: Uporabljena merilna oprema za zajem tlaka vode

Priloga 3:



Slika 3: V primeru, da je tlak na merilnem priključku nižji od 1 bar ni dotoka vode (video prikazuje, da kljub odprtem vodovodnem ventilu ni dotoka vode_ snemano dne 16.6.2022 okoli 21 ure na lokaciji Vogrsko 61b).